UNELLETTE	DIFF. DI QUOTA TECNICA PARANCA PIOVENA							
DIAMETRO COLLETTORE	DE 90	DE 90	DE 90	DE 90	DE 90	DE 90	DE 90	
TIPO DI TUBAZIONE	PEAD PN10	PEAD PN10	PEAD PN10	PEAD PN10	PEAD PN10	PEAD PN10	PEAD PN10	

Rete idrica
PROFILO NODI: Id1–Id2–Id3–Id4–Id5–Id6–Id7

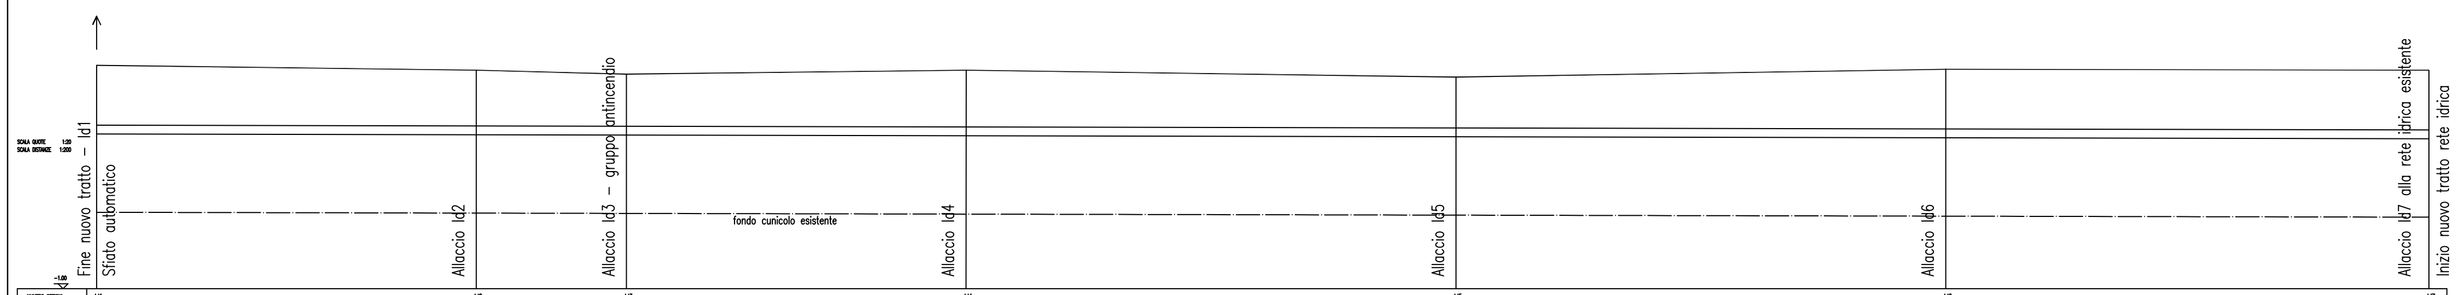

NUMERO SEZIONE	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7		
DISTANZE PARZIALI	26.75	15.24	24.88	50.00	50.00	49.32			
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	26.75	42.00	66.88	116.88	166.88	216.20		
QUOTE TERRENO	+1.20	+1.23	+1.18	+1.22	+1.18	+1.29	+1.23		
QUOTE PROGETTO	+0.89	+0.87	+0.87	+0.89	+0.89	+0.94	+0.93		
DIFFERENZA DI QUOTE	0.31	0.36	0.32	0.33	0.29	0.35	0.30		
NOTE	posa in cunicolo esistente				posa in cunicolo esistente		posa in cunicolo esistente		

UNELLETTE	DIFF. DI QUOTA TECNICA PARANCA		
DIAMETRO TUBAZIONE	DE 90		
TIPO DI TUBAZIONE	PEAD PN10		

Rete idrica
PROFILO NODI: 1–S1

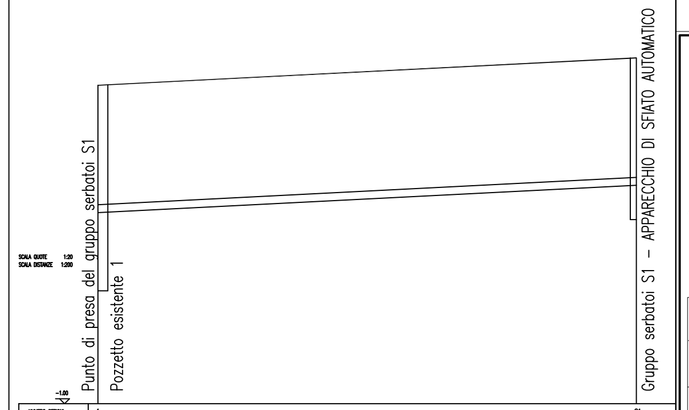

NUMERO SEZIONE	1	S1	
DISTANZE PARZIALI	34.00		
DISTANZE PROGRESSIVE	0.00	34.00	
QUOTE TERRENO	+1.23	+1.03	
QUOTE PROGETTO	+0.85	+1.23	
DIFFERENZA DI QUOTE	0.38	0.20	
NOTE	scavo larghezza 1.20 m per posa condotta idrica e condotta antincendio (vedasi profilo antincendio 1–S1)		

AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO E DELLA CALABRIA

PORTO DI CORIGLIANO

Livello di progetto
PROGETTO ESECUTIVO

Titolo del lavoro
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE RETI ANTINCENDIO, IDRICA E DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE CON IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

Sottotitolo
ALLEGATI GRAFICI - RETE IDRICA

Elaborato n.
E-2.6.2

Titolo della tavola
PROFILI ESECUTIVI TRATTI Id1-Id7, 1-S1

Data
SETTEMBRE 2012

Scala
1:200/1:20

Progettista
Ing. Francesco CORIGLIANO

R.P.U.P.
dott. ing. Saverio SPATAFORA